

# Соединительные клеммы для осветительного оборудования, серия 224 – Описание и порядок работы –

## Страна светильника



Изоляцию проводника снять на длине 9 - 11 мм




Выполнение соединения: полностью нажмите кнопку и вставьте зачищенный проводник в квадратное отверстие до упора, отпустите кнопку.



Отключение: нажать кнопку и извлечь проводник.

**Зажим CAGE CLAMP®** предназначен для следующих типов медных проводников: \*

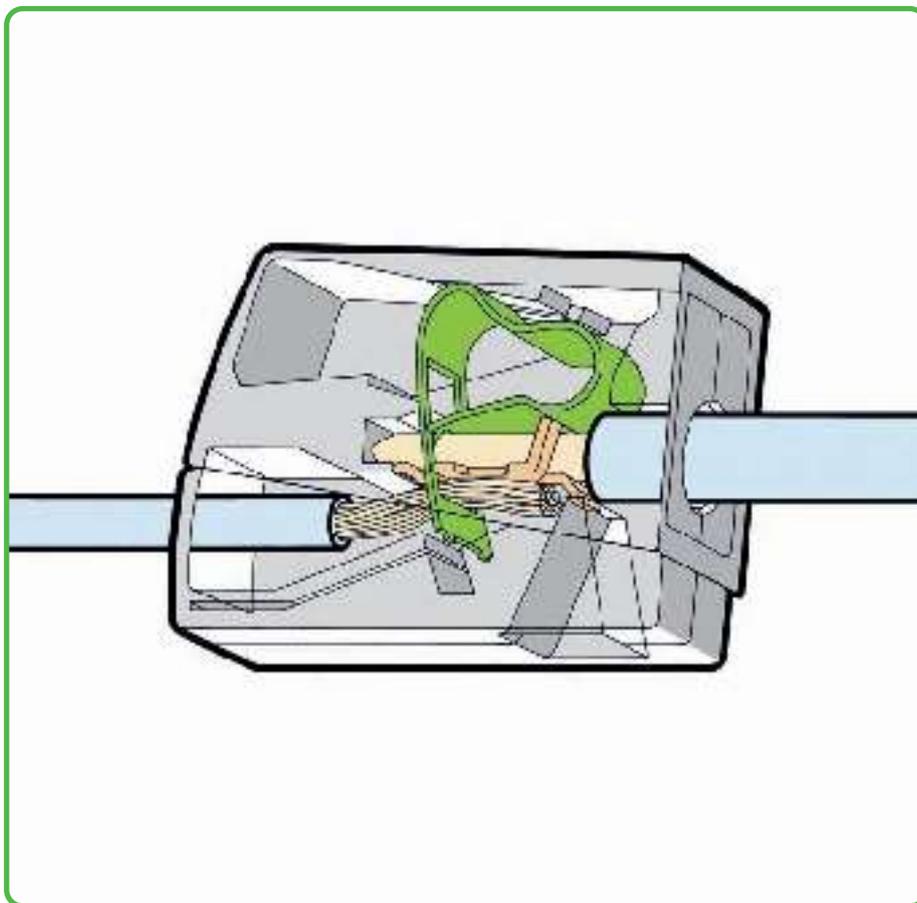

## Монтажная сторона



Выполнение соединения: вставьте зачищенный одножильный проводник в круглое отверстие до упора.



Отключение: удерживая проводник и прокручивая его вправо-влево, извлечь проводник.



Измерение через отдельное тестовое гнездо.



**Зажим PUSH WIRE®** предназначен для следующих типов медных проводников: \*  
одножильные

\* Используйте контактную пасту "Alu-Plus" при подключении алюминиевых проводников (Код № 249-130)



